
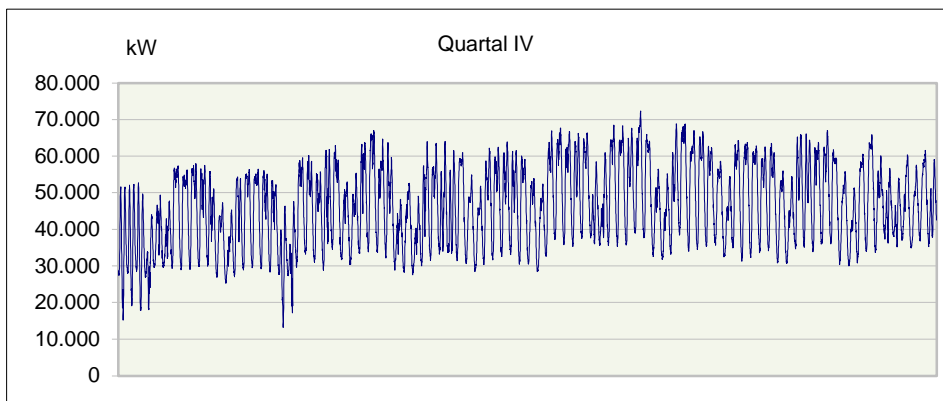
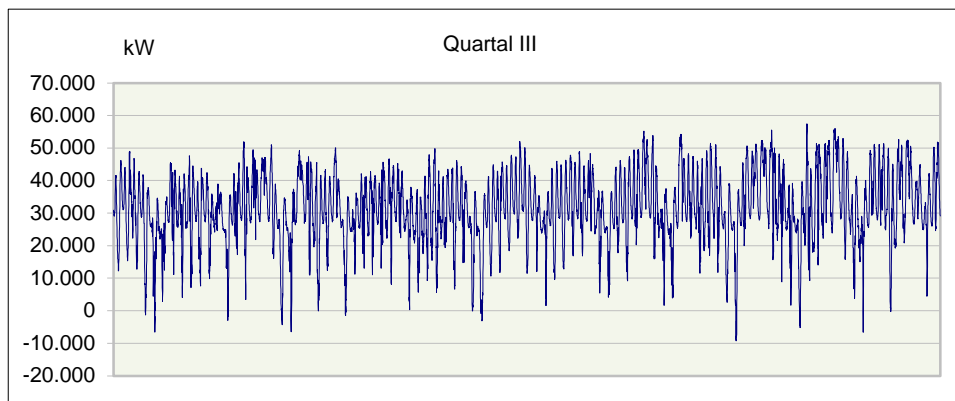
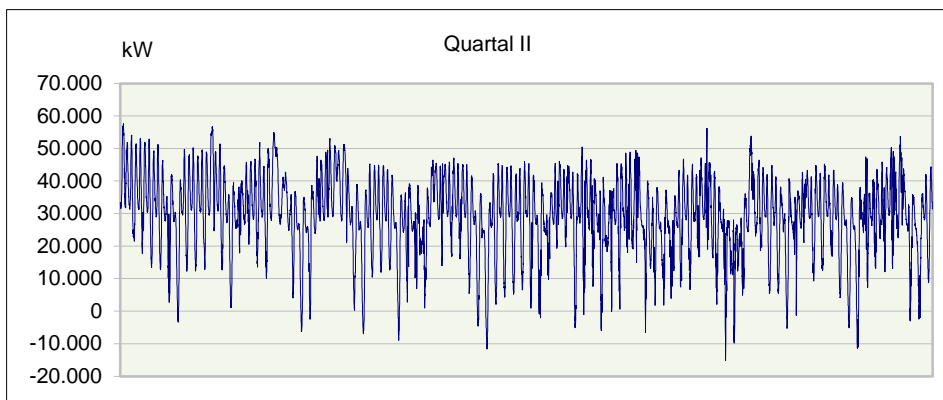


Mittelspannung MS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG
GJ 2025

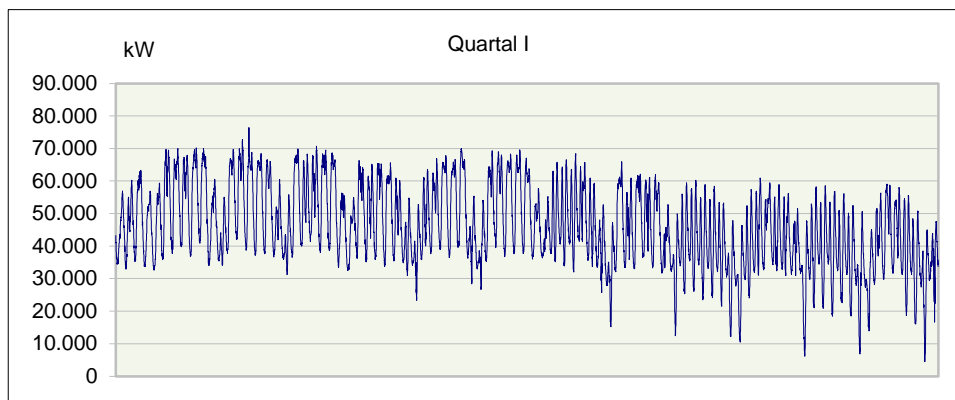

Jahresarbeit	335.731.300 kWh
Höchstleistung	76.377 kW
Datum/Zeit P _{max}	15.01.2025 10:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.