
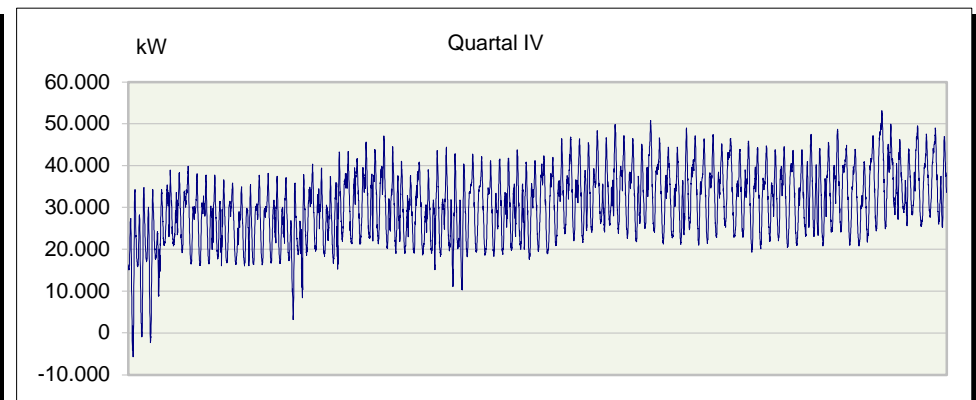
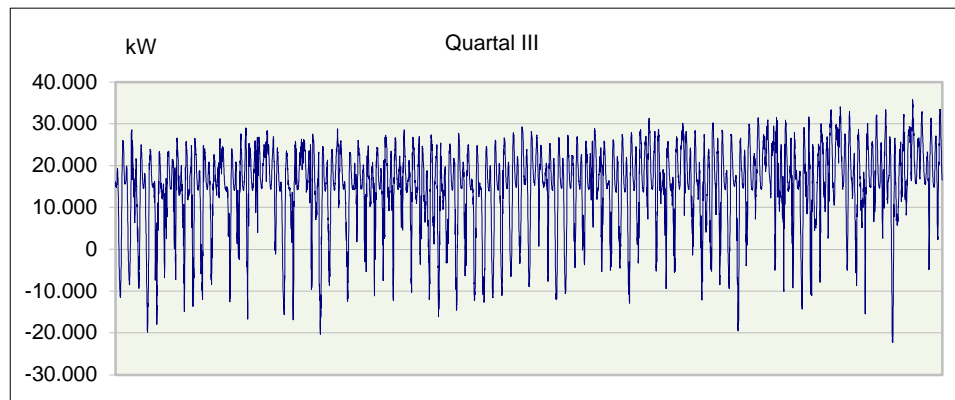
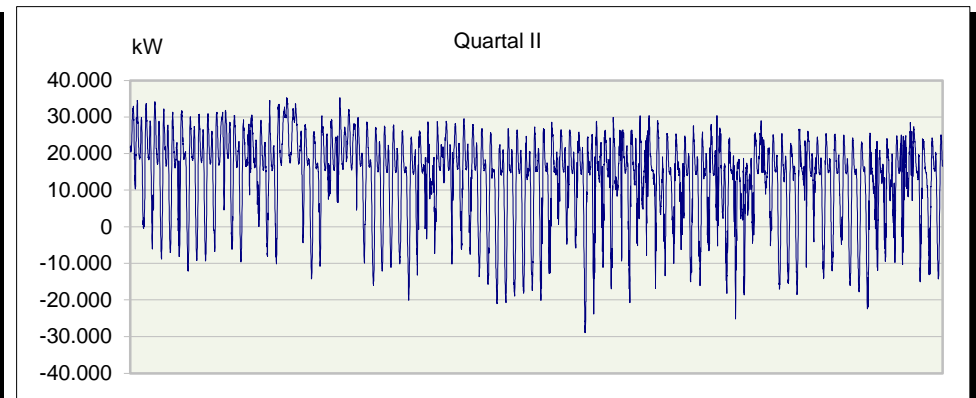


**Umspannung MS/NS  
Höchstentnahmelast**

**§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG  
GJ 2025**

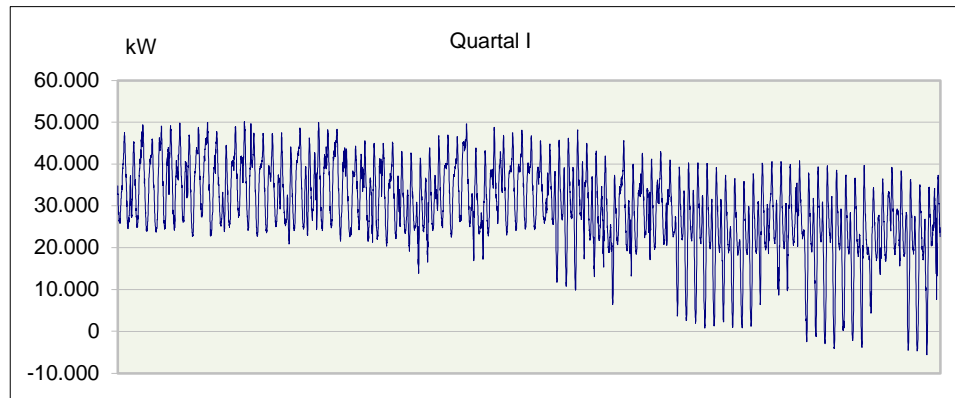

Jahresarbeit	195.398.483 kWh
Höchstleistung	53.140 kW
Datum/Zeit P <sub>max</sub>	23.12.2025 17:45 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).  
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.